












AL-A.ONI:
Circuito monofásico 2#6 mm² PVC 70 °C 0,6/1,0 kV Sintenax,
lançado em eletroduto 1. 1/2" PEAD

LEGENDA	
	Relé fotoelétrico 220V - 1000W
	Caixa de passagem/Inspeção, existente
	Caixa de passagem/Inspeção, a instalar
	Identificação dos condutores elétricos: fase, neutro, terra e retorno
	Elétrico subterrâneo 2" em polietileno de alta densidade, existente
	Elétrico subterrâneo 1, 1/2" em polietileno de alta densidade, a instalar
	Haste Copenhell Ø3/4" x 3,00m RESIST. MAX.: menor que 10 OHMs Conexão com cabo cobre 16mm2 com solda extômica
	Cabo cobre 16mm2 com conexões de pressão
	Luminária hermética de sobrepovo para uma lâmpada de 32W, corpo de polipropileno, grau de proteção IP65 REF. COD 01526 - OURFORT/OURULUX
	Cabo PP 450/750V - 3x2,5mm²

SITUAÇÃO/LOCAÇÃO "A2"
ESC.: 1:500

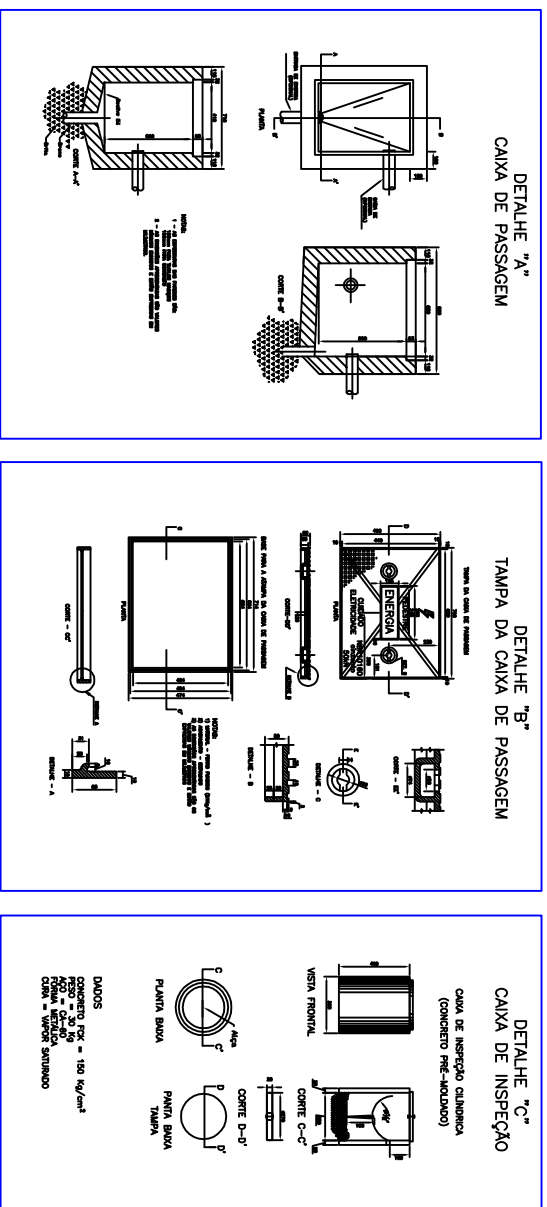

NOTA:

1) O QDG Laboratório 02 já existe. Desse quadro é derivada a alimentação do abrigo de ônibus "A2", através da instalação de um novo disjuntor monofásico de 25A no barramento.

[illegible]