



3) Onde houver descontinuidade elétrica entre elementos da estrutura metálica interligar esses elementos com cabo de cobre Ø35mm² fixado através de conector de compressão e parafusos. Vide detalhes.

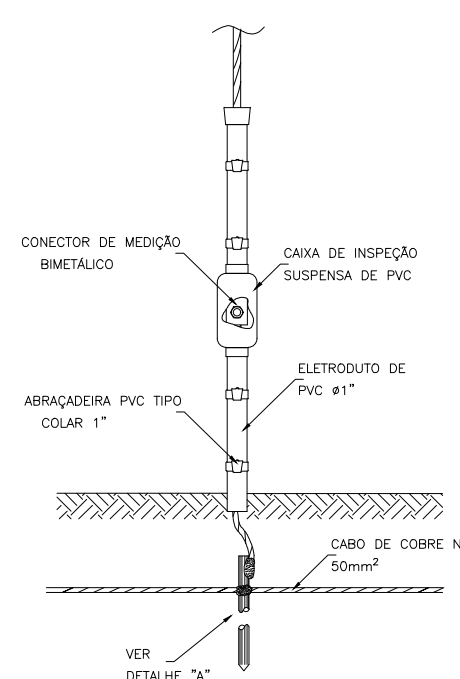



---

Emitido em 22/09/2020

**Projeto Nº SPDA 1/1/2020 - SEO (10.17.08.23)**  
**(Nº do Documento: 77)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 01/10/2020 15:19 )*

**FABIO CORREA GASPARETTO**

*SECRETARIO - TITULAR*

*CHEFE DE UNIDADE*

*SEO (10.17.08.23)*

*Matrícula: 2015260*

*(Assinado digitalmente em 30/09/2020 16:02 )*

**SILVIO ANTONIO TESTON**

*ENGENHEIRO-AREA*

*DPCE (10.17.08.23.13)*

*Matrícula: 1762435*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **77**, ano: **2020**, tipo: **Projeto**, data de emissão: **29/09/2020** e o código de verificação: **e0669a9e2f**